


podł. do istn. instalacji
dokładną lokalizację podł.
ustalić na montażu

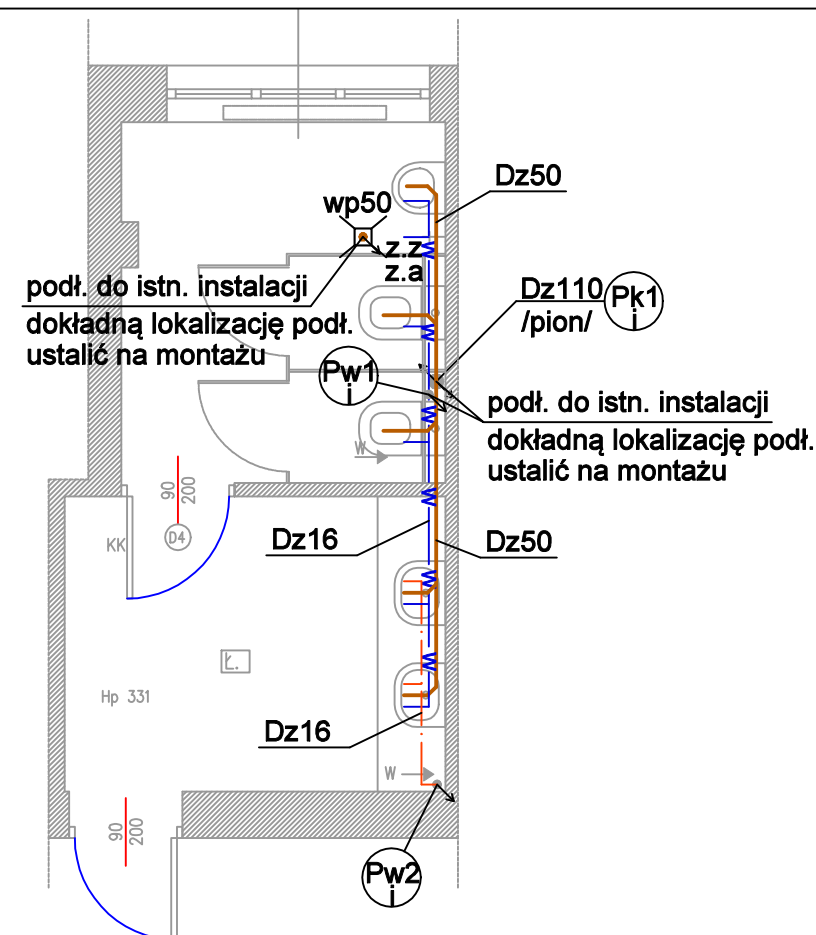

podł. do istn. instalacji
dokładną lokalizację podł.
ustalić na montażu

podł. do istn. instalacji
dokładną lokalizację podł.
ustalić na montażu

Agregat SK1
Qg= 3,2kW, Qch= 2,5kW
P=0,73kW, U=230V
M= ok.21kg
Urządzenie zlokalizować na elewacji

instalację skroplin
zakończyć ponad
terenem

zejście ku posadzce

MIEDŹ 6,4/9,5

Klimatyzator ścienny K1.1
Qg= 3,2kW, Qch= 2,5kW
U=230V
M= ok. 9kg

LEGENDA:

- KS — Proj. kanalizacja sanitarna
- W — Proj. instalacja wody zimnej
- — Proj. instalacja wody ciepłej
- — Proj. instalacja freonowa
- — Proj. instalacja skroplin
- P_{k1} Istn. pion kanalizacji sanitarnej
- P_{w1} Istn. pion wody zimnej

UWAGI:

1. Dokładną lokalizację włączenia ustalić na montażu
2. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia
3. Na rysunku opisano:
 - średnicę zewnętrzną dla rur z PVC (Dz) - kanalizacja
 - średnicę zewnętrzną dla rur z PERT/Al/PERT (Dz) - woda
4. Przewody prowadzone będą:
 - podtynkowo w bruzdach ściennych
 - w ściągach instalacyjnych

Projekt	REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I SANITARIATÓW W BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-DYDAKTYCZNYM TZW. "ŁĄCZNIKA"		Nr Rysunku	S2
Klient	AWF im. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH, MIKOŁOWSKA 72A		Rewizja	A
Tytuł Rysunku	RZUT PARTERU – INSTALACJE SANITARNE		Zwolniony	Z
Skala	1:75	Nr Projektu	---	
	Autor mgr inż. ŁUKASZ STACHON	Narysował	Sprawdził	
	Nr uprawnień SLK/4318/PWOS/12 spec. sanitarna	Nr uprawnień	Nr uprawnień	
Data	2021.07.01	Podpis	Podpis	Faza projektu PB

