


$$P_{\text{INST}} = 16 \text{ kW}$$

$$P_{\text{OBL}} = 9,6 \text{ kW}$$

$$\text{dla } k_z = 0.6$$

$$\Rightarrow I_{\text{OBL}} = 24 \text{ A}$$

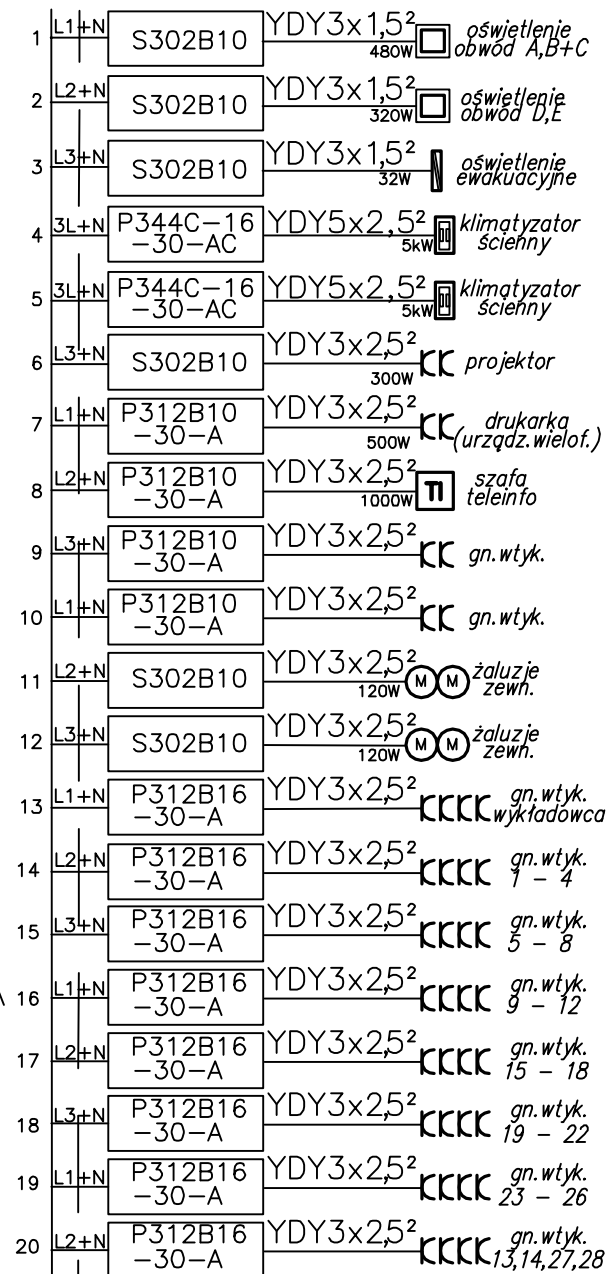

FR304-63A

zasilanie z T13

3L+N+PE AC 0,4kV

TEMAT	ADAPTACJA SALI WYKŁADOWEJ NA PRACOWNIĘ KOMPUTEROWĄ budynek "A" – przewiązka, I piętro AWF K-ce ul. Mikołowska 72A		
BRANŻA	elektryczna	SKALA	
TREŚĆ	TB tablica rozdzielcza	RYS. NR	E2
FAZA	PROJEKT BUDOWLANO–WYKONAWCZY	II 2020r.	
PROJEKTOWAŁ	Antoni HADASZ upr.bud. b/o 1127/94 UW K-ce Śl.I.I.B. SLK/IE/7372/01		