


- obudowa izolacyjna do wyposażenia 200x150x60/IP55 wg. 'legrand'
- przycisk "zał.-wyl." podwójny - 4 szt.
- wyłącznik S302B6 - 4 szt.
- listwa TH37 l=100mm
- przewód łączeniowy LY1,5 - 10m

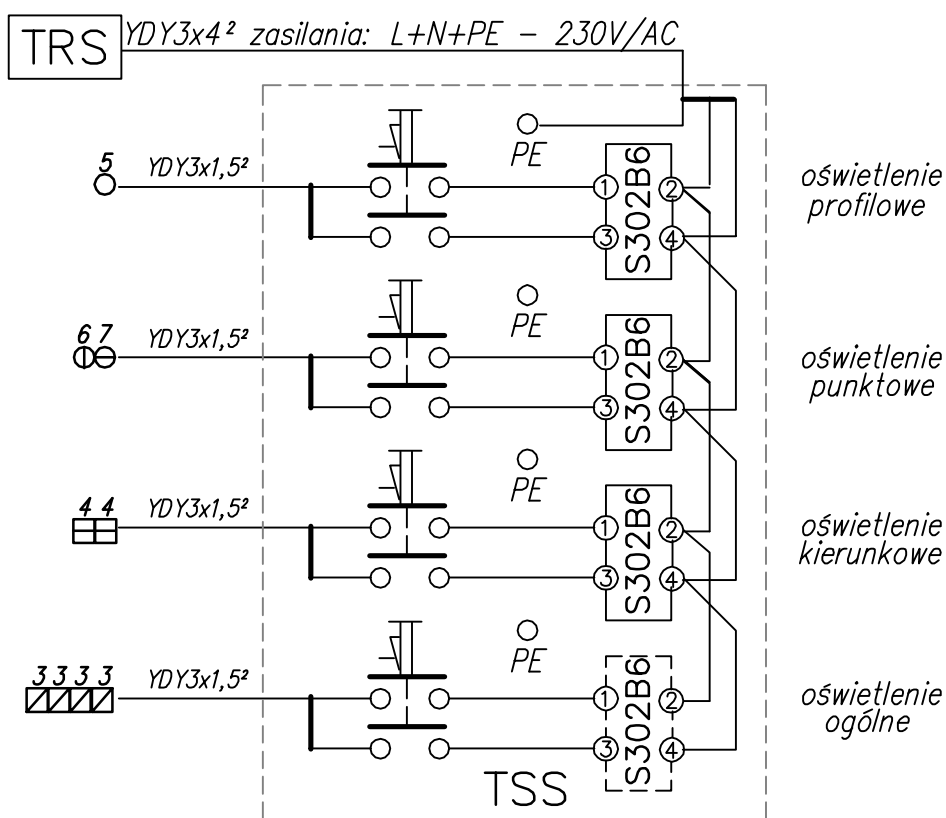

TEMAT	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA WRAZ Z WYMIANĄ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ – HALA SPORTOWA AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO KATOWICE UL. RACIBORSKA 1		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	SKALA	
TREŚĆ	TSS – sterownik oświetlenia "ścianki"	RYS. NR	E4
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	MAJ 2017	
PROJEKTOWAŁ	Antoni HADASZ upr.bud. b/o 1127/94 UW K-ce Śl.I.I.B. SLK/IE/7372/01		